

引 張 試 験 成 績 書

対象製品

ルーティアンカー Cタイプ

対象品番

C-2013,C-2015,C-2019

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2020年4月20日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ルーティアンカーCタイプ(芯棒打ち込み式) C-2013 * 施工仕様が同じであるためC-2013を 代表させて試験を実施した M20 130mm 20.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	21.5mm 80mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	引張荷重 [kN]	引張荷重平均 [kN]	破壊形態
①	75.8	68.3	コーン状破壊
②	66.4		コーン状破壊
③	63.1		コーン状破壊
④	69.0		コーン状破壊
⑤	67.0		コーン状破壊

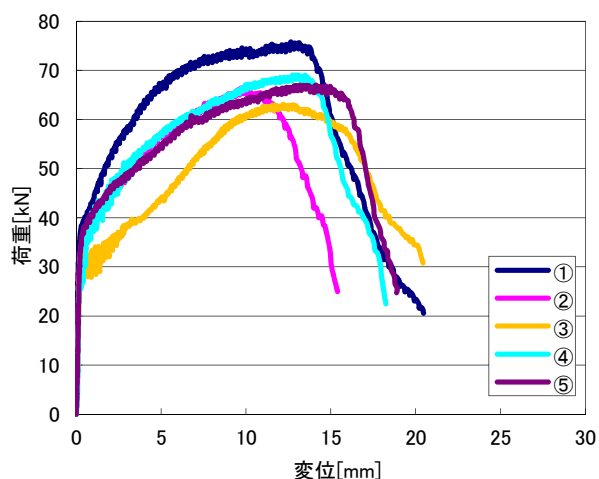


図1.荷重変位曲線

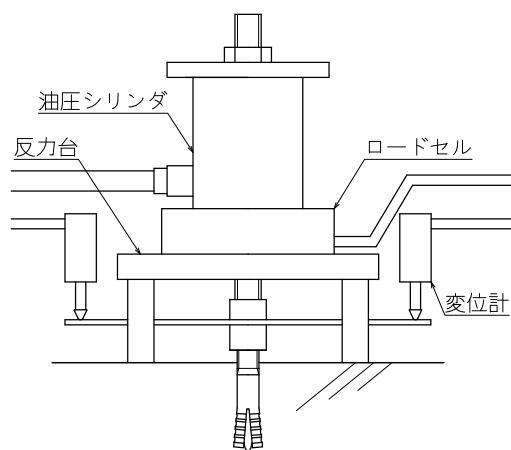


図2.試験装置概観