

せん断試験成績書

対象製品

ルーティアンカー C-Dタイプ

対象品番

C-2013D,C-2015D

1. 試験項目	せん断試験
2. 試験日	2020年7月15日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ルーティアンカーC-Dタイプ(芯棒打ち込み式) C-2013D * 施工仕様が同じであるためC-2013Dを 代表させて試験を実施した M20 130mm 20.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	21.5mm 80mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	せん断荷重 [kN]	せん断荷重平均 [kN]	破壊形態
①	81.3	83.5	支圧破壊
②	81.0		支圧破壊
③	84.8		支圧破壊
④	90.2		支圧破壊
⑤	80.0		支圧破壊

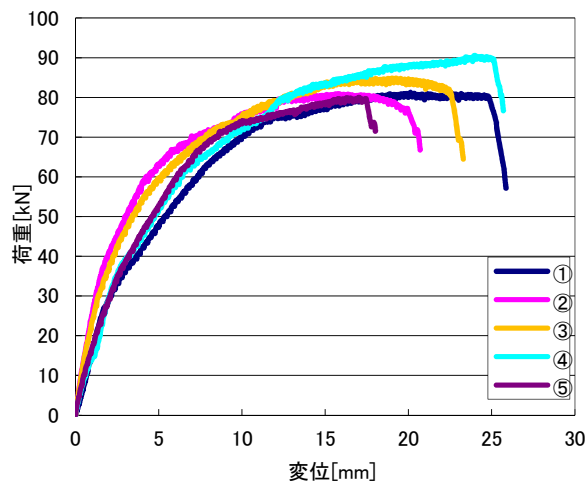


図1. 荷重変位曲線

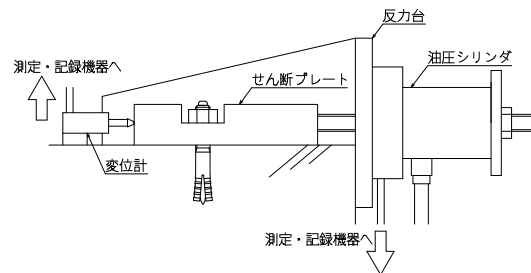


図2. 試験装置概観