

引 張 試 験 成 績 書

対象製品

ユニコンアンカー UCタイプ

対象品番

UC-2025

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2019年04月10日
3. 試験場所	ユニカ株式会社 岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	ユニコンアンカーUCタイプ(内部コーン打ち込み式) UC-2025 W1/4 25mm 8.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	普通コンクリート(無筋) 1400×1200×300 21N/mm ²
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	8.5mm 25mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体 No.	引張荷重 [kN]	引張荷重平均 [kN]	破壊形態
①	7.4	7.9	コーン状破壊
②	8.2		コーン状破壊
③	7.7		コーン状破壊
④	8.9		コーン状破壊
⑤	7.3		コーン状破壊

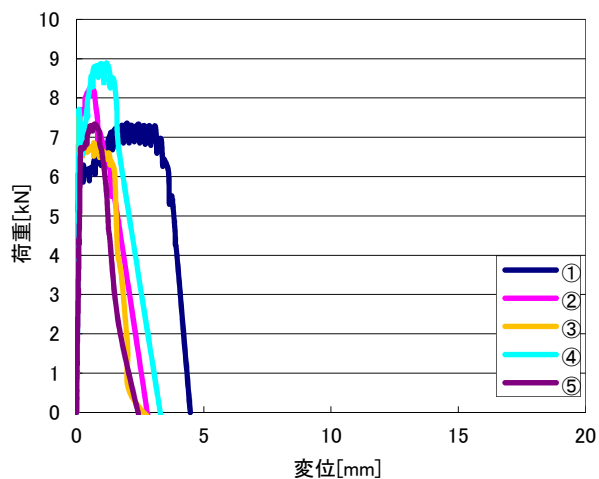


図1. 荷重変位曲線

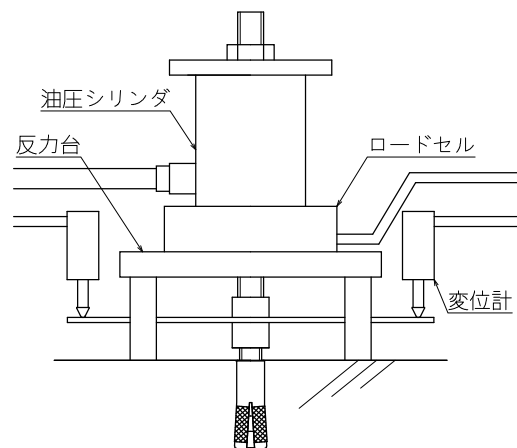


図2. 試験装置概観