引　張　試　験　成　績　書

対象製品

ルーティカットCASタイプ

対象品番

22CAS

unika
ユニカ株式会社

1. 試験項目	引張試験
2. .試験日	2017年12月10日
3. 試験場所	ユニカ株式会社　岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	 ルーティカットCASタイプ（本体打ち込み式） 22CAS M22 90mm 28.5mm
5. 施工母材 種類 寸法 設計圧縮強度	 普通コンクリート（無筋） 1400×1200×300 21N/mm^2
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	 29.0mm 90mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体No.	引張荷重[kN]	引張荷重平均[kN]	破壊形態
①	87.5	88.5	コーン状破壊
②	84.8		コーン状破壊
③	86.8		コーン状破壊
④	94.1		コーン状破壊
⑤	89.3		コーン状破壊

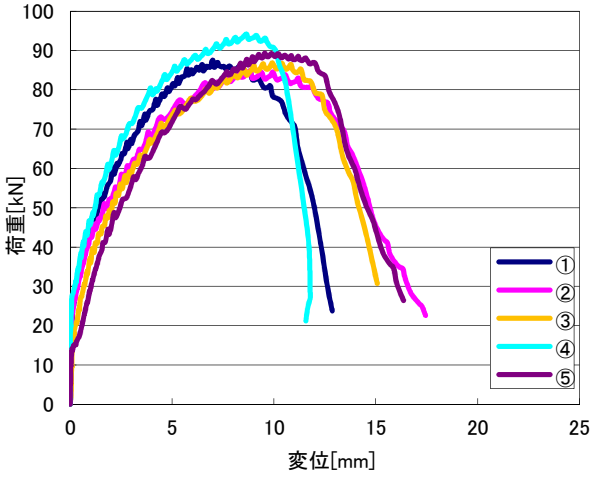


図1. 荷重変位曲線

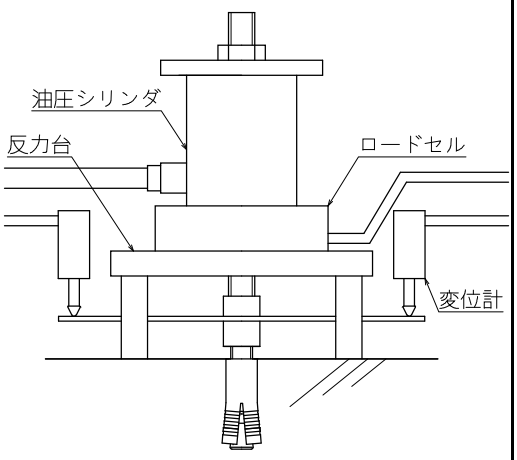


図2. 試験装置概観