引　張　試　験　成　績　書

対象製品

ルーティセット BSタイプ

対象品番

BS-865

unika

ユニカ株式会社

1. 試験項目	引張試験
2. 試験日	2020年10月30日
3. 試験場所	ユニカ株式会社　岩手工場
4. アンカー仕様 品名 品番 ねじの呼び 全長 外径	 ルーティセットBSタイプ（スリーブ打ち込み式） BS-865 M8 65mm 12.0mm
5. 施工母材 種類 寸法 コンクリート圧縮強度	 普通コンクリート（無筋） 1400×1200×300 21N/mm^2
6. 施工仕様 下穴径 埋込み長さ 施工方向	 12.5mm 35mm ハンマーを使用しての下向き

7. 試験結果および試験装置概観

表1. 試験結果

試験体No.	引張荷重[kN]	引張荷重平均[kN]	破壊形態
①	16.1	15.0	コーン状破壊
②	14.1		コーン状破壊
③	14.4		コーン状破壊
④	14.9		コーン状破壊
⑤	15.7		コーン状破壊

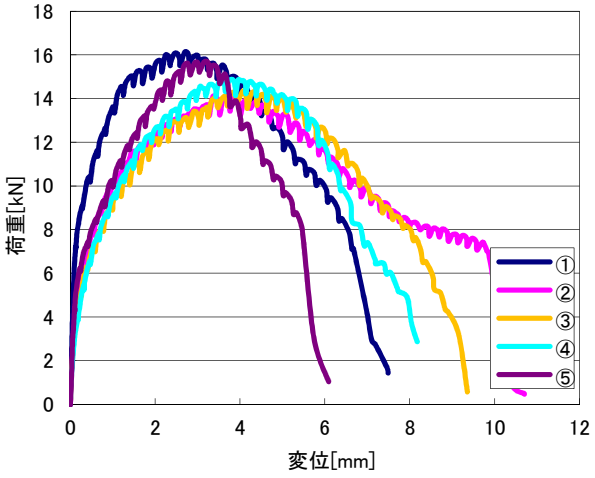


図1. 荷重変位曲線

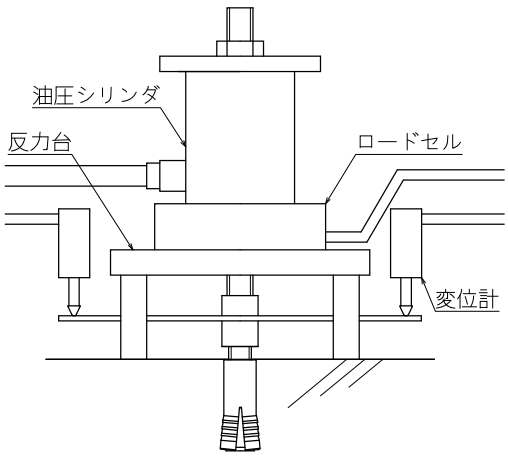


図2. 試験装置概観